

EAUX DE CAMBRAI - RAILLENCOURT OLLE

Lille, le 5 août 2026

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE RAILLENCOURT SAINTE OLLE  
Mairie  
858 route d'Arras  
59554 RAILLENCOURT SAINTE OLLE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

|                       |                                           |                                     |                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type                  | Code                                      | Nom                                 | Prélevé le : mercredi 10 juin 2026 à 11h34 |
| Prélèvement           | 00342369                                  |                                     | par : MAK                                  |
| Unité de gestion      | 0110                                      | EAUX DE CAMBRAI - RAILLENCOURT OLLE | Type visite : AA                           |
| Installation          | UDI 000620                                | RAILLENCOURT                        |                                            |
| Point de surveillance | S 0000002524                              | RESERVOIR RAILLENCOURT 150 M3       | Commune : RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE         |
| Localisation exacte   | Raillencourt Ste O. (rés. Pasteur 150 m3) |                                     |                                            |

| Mesures de terrain                  | Résultats      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                     |                | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES    |                |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)                 | 0 SANS OE      |                    |            |                       |            |
| Couleur (qualitatif)                | 0 SANS OE      |                    |            |                       |            |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |                |                    |            |                       |            |
| Température de l'eau                | 13,5 °C        |                    |            |                       | 25,00      |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |                |                    |            |                       |            |
| pH                                  | 7,2 unité pH   |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| MINERALISATION                      |                |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                 | 732 µS/cm      |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |                |                    |            |                       |            |
| Chlore libre                        | 0,44 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |
| Chlore total                        | 0,46 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)  
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00342368 Référence laboratoire : LSE2606-30320

|                                    | Résultats    | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |  |
|------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|--|
|                                    |              | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |  |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES   |              |                    |            |                       |            |  |
| Coloration                         | <5 mg(Pt)/L  |                    |            |                       | 15,00      |  |
| Odeur (qualitatif)                 | 0 Qualit.    |                    |            |                       |            |  |
| Saveur (qualitatif)                | 0 Qualit.    |                    |            |                       |            |  |
| Turbidité néphélométrique NFU      | <0,1 NFU     |                    |            |                       | 2,00       |  |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE         |              |                    |            |                       |            |  |
| Carbonates                         | 0 mg(CO3),   |                    |            |                       |            |  |
| Hydrogénocarbonates                | 329,0 mg/L   |                    |            |                       |            |  |
| Titre alcalimétrique               | 0,00 °f      |                    |            |                       |            |  |
| Titre alcalimétrique complet       | 26,95 °f     |                    |            |                       |            |  |
| Titre hydrotimétrique              | 33,05 °f     |                    |            |                       |            |  |
| MINERALISATION                     |              |                    |            |                       |            |  |
| Chlorures                          | 35,10 mg/L   |                    |            |                       | 250,00     |  |
| Sulfates                           | 31,10 mg/L   |                    |            |                       | 250,00     |  |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES     |              |                    |            |                       |            |  |
| Carbone organique total            | 0,46 mg(C)/L |                    |            |                       | 2,00       |  |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |              |                    |            |                       |            |  |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,01 mg/L   |                    |            |                       | 0,10       |  |
| Nitrates/50 + Nitrites/3           | 0,81 mg/L    |                    | 1,00       |                       |            |  |
| Nitrates (en NO3)                  | 40,60 mg/L   |                    | 50,00      |                       |            |  |
| Nitrites (en NO2)                  | <0,01 mg/L   |                    | 0,50       |                       |            |  |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |              |                    |            |                       |            |  |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL      |                    |            |                       |            |  |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL      |                    |            |                       |            |  |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1 n/(100mL  |                    |            |                       | 0          |  |
| Entérocoques /100ml-MS             | <1 n/(100mL  |                    | 0          |                       |            |  |
| Escherichia coli /100ml - MF       | <1 n/(100mL  |                    | 0          |                       |            |  |

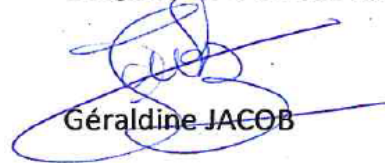
PLV : 00342369 page : 1

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00342369)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur [https://carto.atlasante.fr/1/ars\\_metropole\\_udi\\_infofactures.map](https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map).

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,  
L'ingénieur d'études sanitaires,

  
Géraldine JACOB